

ИЗОЛЯТОР ИО 10-3,75 I УЗ исполнение 1

Паспорт изделия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изоляторы в количестве 1800 шт.
изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 3493-001-53962489-2004
Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей
в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным
напряжением сети свыше 1000В частотой до 100 Гц для работы в районах со
степенью загрязнения II по ГОСТ 9920, расположенных на высоте до 1000 м
над уровнем моря.

Дата выпуска

01.07.2024

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

-минимальная разрушающая сила на изгиб, кН - 3,75
-номинальное напряжение, кВ - 10,0
-испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ -80,0
-масса, кг - 1,25

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ.

Изоляторы по результатам приемо-сдаточных и периодических
испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-001-53962489 и признаны
годными для эксплуатации.

Дата упаковки

01.07.2024

Упаковку произвел




4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям
ТУ 3493-001-53962489-2004 в течении всего срока службы при соблюдении
условий транспортирования, хранения и эксплуатации изоляторов.
Гарантийный срок службы изоляторов- десять лет со дня ввода в
эксплуатацию, но не более двенадцати лет с момента отгрузки изоляторов
потребителю.

В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет
бесплатную замену изоляторов, как поврежденных, так и внешне
исправных, относительно которых установлено нарушение требований
настоящих технических условий.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при
наличии выданного изготовителем паспорта и данных потребителя о
дате ввода изоляторов в эксплуатацию.

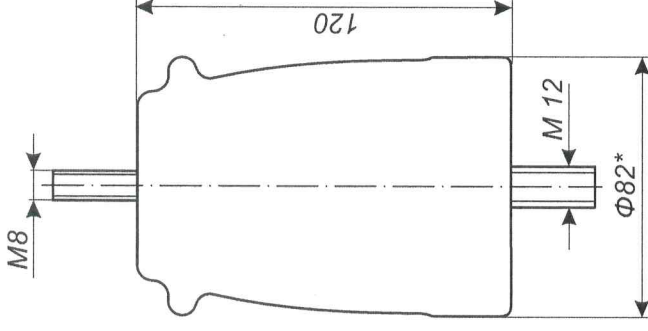

ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТЕТЕ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ!

1. При монтаже изоляторов во избежание разрушения армирующей связи
запрещается использование ударного инструмента.

2. Крутящие моменты затяжки болтового соединения не должны превышать
значений, указанных в ГОСТ 10434-82

“Соединения контактные электрические”,

а, именно - для болтового соединения

M8 - 22±1,5, M10 - 30±1,5, M12 - 40±1,5 Н·м

3. Фарфоровая часть (1) изолятора не должна


касаться поверхности детали (2), на которой

он монтируется.

При необходимости зазор 0,5-1,5 мм обеспечи-

вается компенсационными прокладками (3)

между арматурой (4) и деталью (2), см. рисунок.

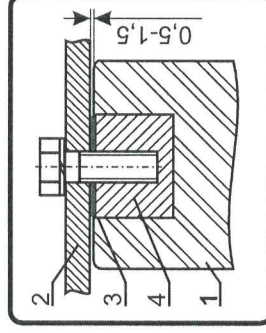

При невыполнении указанных требований предприятий не несет
ответственности за поломку изоляторов при монтаже.